
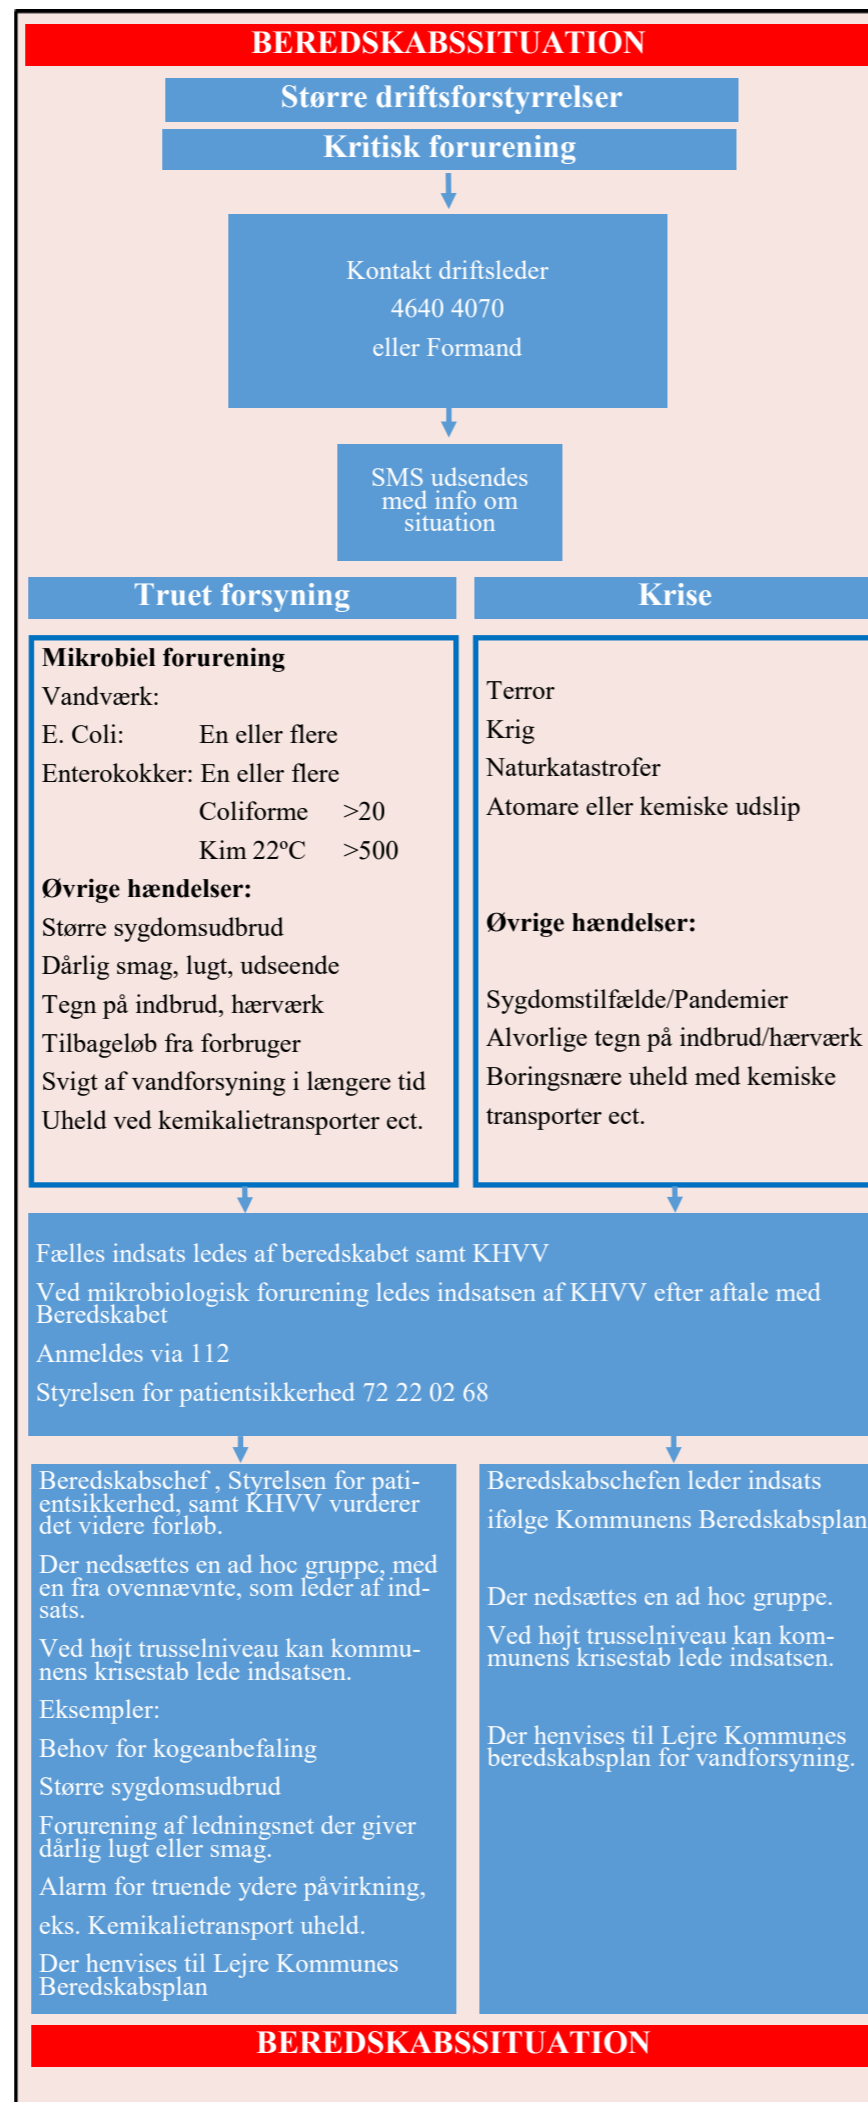


# OPERATIV BEREDSKABSPLAN FOR KHVV

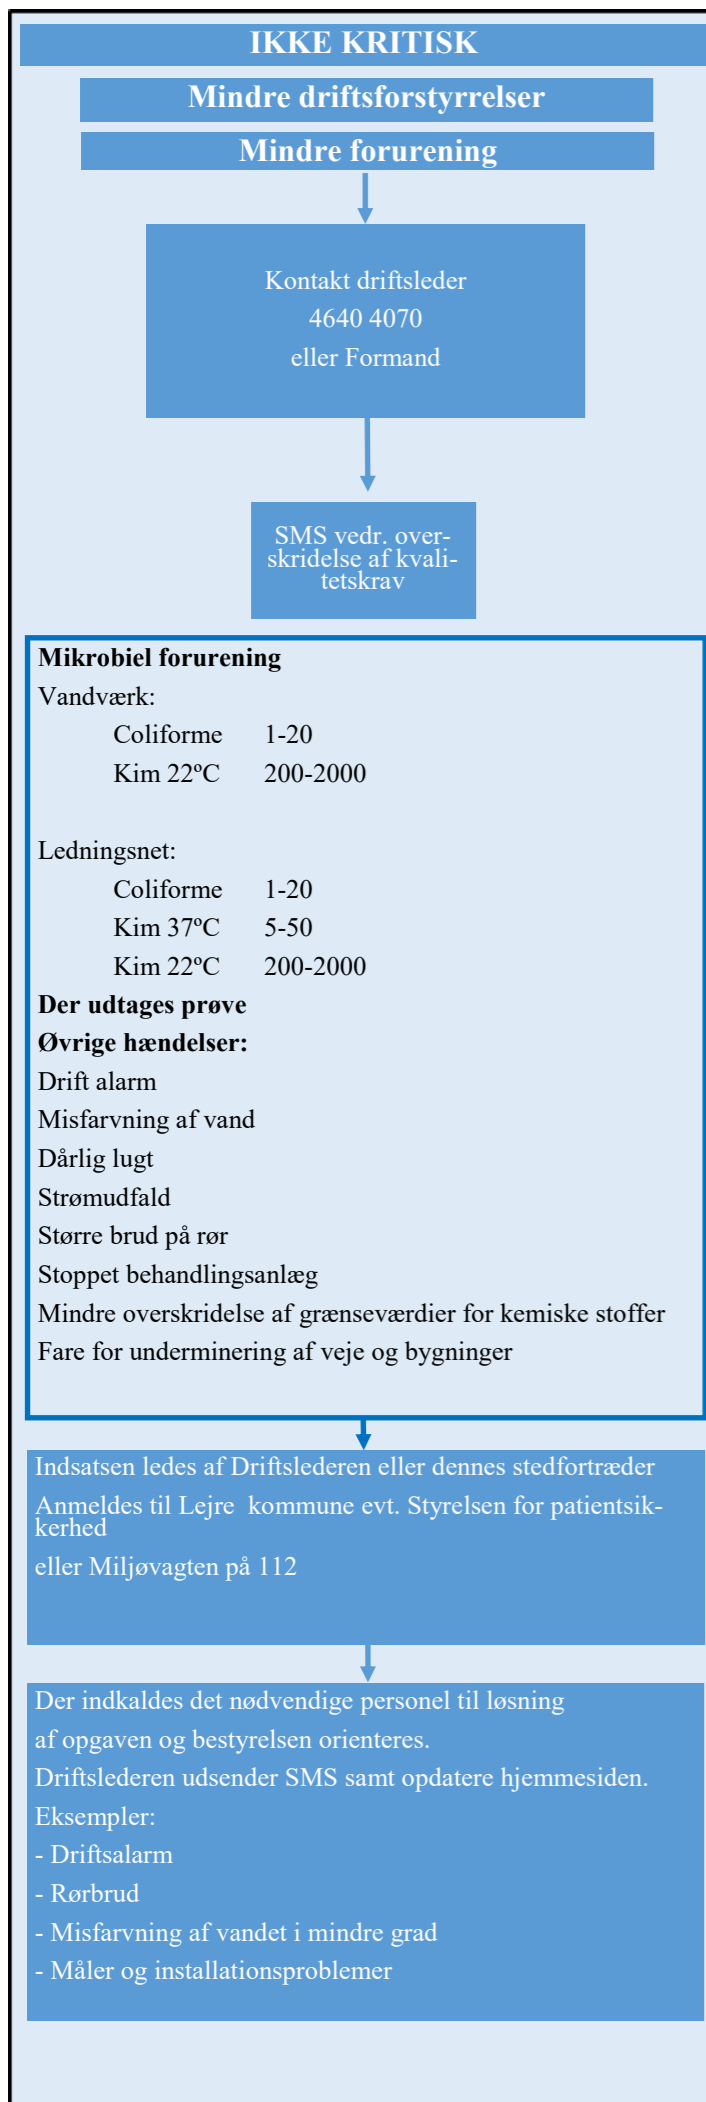

Nr.	Opgave	Beskrivelse	An-svarlig	Ud-ført
1	<b>Vurder den samlede forureningssituation ud fra kendte faktorer.</b>	- Hvad består forureningen af - Hvad er der sket - Hvordan har den seneste drift været? Kendskab til forstyrrelser, brud ect. - Kendes potentiel kilde til forureningen - Ect.		
2	<b>Luk forsyning til og fra forurenede område</b>	På baggrund af den samlede forureningssituationen tages der stilling til at afgrænse forureningen hvis muligt		
3	<b>Opret logbog</b>	Logbog oprettes ud fra standart skabelon og føres digitalt		
4	<b>Skylning igangsættes på ledningsnet</b>	Skylning via brandhaner og skylleventiler iværksættes, så forurening skylles ud. Husk skylleskilte på brandhaner!		
5	<b>Kontakt og nedsæt beredskabsgruppe</b>	Beredskabsgruppe kan bestå af følgende: -Indsatsleder (Politi) -Driftsleder -Bestyrelse - Beredskabschef Styrelsen for patientsikkerhed -		
6	<b>Koordinations central etableres</b>	Der etableres et lokale med situationstavle til notering af hændelser under beredskabssituationen. Centralen fungerer som kommandocenter for det samlede beredskabshold. Tavlen opsættes med kolonner, "datotid, situationsbeskrivelse, opgave, udførsel, ansvar, bemærkninger .....		
7	<b>Fastlæg strategisk prøvetagningsplan</b>	Der udarbejdes en plan for hvordan, hvor og hvornår prøvetagningen skal finde sted under beredskabssituationen.		
8	<b>Yderligere analyser foretages</b>	Yderligere analyser igangsættes strategiske steder på ledningsnettet for at starte lokalisering af forurening og følge udviklingen. Der igangsættes af KHVV og udføres af akkrediterede analyser laboratorium.		
9	<b>Overvej kogeambefaling</b>	Afhængig af den samlede situation, herunder berørte forbrugere og udviklingen af vandkvaliteten på baggrund af analyser samt evt. kendt årsag af forureningen, besluttet det, om kogeambefaling skal udstedes.		
10	<b>Overvej kommunikation til forbruger og offentlighed</b>	Afhængig af den samlede beredskabssituation, vurderes det, om der skal kommunikeres til forbruger, medier m.fl.  Kommunikation foretages i følgende rækkefølge: 1 SMS 2 DR P4 KBH/Sjælland 3 TV2 Lorry 4 Hjemmesiden 5 Postomdeling		
11	<b>Udpeg medieansvarlig</b>	Det besluttet hvem der tager kontakt til medierne. Der er kun en som udtaler sig.		
12	<b>Erstatningsvand til følsomme forbrugere</b>	Ved kogeambefaling kontaktes følsomme forbrugere for planlægning af og vurdering af behov for erstatningsvand. Listen forefindes i Beredskabsplanen, afsnit:		
13	<b>Telefonsvarer i beredskabssituation</b>	Telefonsvarer opsættes til den enkelte beredskabssituation.		